



Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
República Dominicana
GERENCIA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
"Año de la Innovación y la Competitividad"

13 de agosto del 2019

GNMS-449-19

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
GERENCIA DE LOGÍSTICA Y COMPRAS
Recibido: [Firma]
Fecha: 15/8/19 Hora: 10:00 AM

3679

Objetal	Pedido Sap	Dirección	Gerencia	Monto RD\$
2356	30029079	Dir. de Mantto. de Infraestructura	Gcia. de Mantto. de Subestaciones	130.000,00

Ingeniero

Fabio Alberto Peña Peña

Director Administrativo

Su Despacho

Vía: **Ing. Quiricio Valdez**

Director de Mantto. de Infraestructura

REFERIDO A:

GERENCIA DE LOGISTICA Y COMPRAS (GLC)
ATENDER DE ACUERDO AL PROCESO DE COMPRAS

FIRMA: [Firma] FECHA: 14-Agosto-19

Distinguido Ing. Peña:

Cortésmente, solicitamos gestionar la compra de un (01) dispositivo Relé de sellado 24, 48,120 Vdc/125 Vac, de acuerdo a la técnica de la ficha de materiales menores anexa. Este dispositivo es un componente de la Subestación móvil que convierte la señal de energía eléctrica en otra forma distinta de energía como luz, posición, par o movimiento. Solicitamos la adquisición con carácter de **URGENCIA** debido a que debemos tener siempre disponible la subestación móvil para responder a cualquier evento que pueda afectar la continuidad del servicio en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

Ítems	Descripción equipos	Cantidad	Cód. Formulario
001	Relé de sellado 24, 48,120 Vdc/125 Vac	01	DMI-FSSEE-079

Saludos cordiales,

[Firma]
Ing. Alexis Novas
Gerente Nacional de Mantto. de SS/EE

Anexos: Pedido SAP, Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos Menores.


AN/LI

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido: [Firma]
Fecha: 14/08/19 Hora: 3:38 PM

E.W.
14/08/19

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Recibido: [Firma]
Fecha: 13/8/2019 Hora: 3:08 PM





Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)

TELEFONO: (809) 255-5555

FAX: (809) 255-5500

RNC-430-060887

Solicitud de Pedido

Número de Solicitud de Pedido/Fecha
30029079 / 13/08/2019

Solicitante : ANOVAS

Item	Material	Descripción	Cantidad	Un	Entrega	Planta	Ubicación
00010		Relé de sellado 24, 48, 120 Vdc/125 Vac	1	C/U	27/08/2019	3100	3100





EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos Menores

FO-NP-013, Versión 01, Rev. 19 de marzo 2019

Código Referencia: DMI -FSSEE-079

Nombre del Requerimiento: Relé de sellado 24,48,120 Vdc/125 Vac


Fecha de Emisión:
12/08/2019

Descripción

Es un dispositivo que convierte una señal de energía eléctrica en otra con forma distinta como (Luz, Par, Posición, Movimiento, etc.).

1) Características Técnicas		Unidad	Especificaciones
1.1	Marca		(*)
1.2	Modelo		(*)
1.3	Tensión de operación: 24,48,120	Vdc	Requerido
1.4	Tensión de operación: 125	Vac	Requerido
1.5	Potencia: 1/4	HP	Requerido
1.6	Humedad promedio de operación	%	≥95
1.7	Tipo de uso: Intemperie		Requerido
1.8	Tipo de ambiente: Alta contaminación		Requerido

2) Imagen de referencia

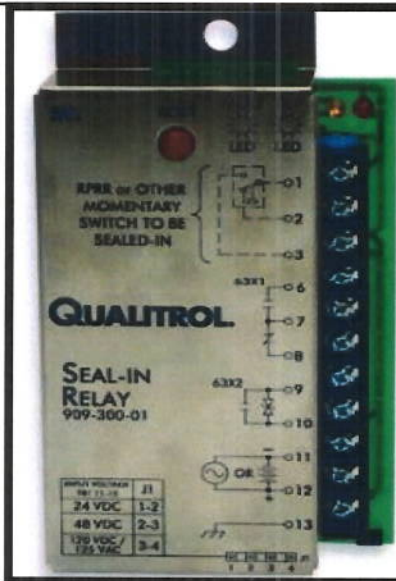

Coordinador Oficina Técnica

Gerente Area Requirente



Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
República Dominicana
GERENCIA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
"Año de la Innovación y la Competitividad"

3629

31 de julio del 2019

Objetal	Pedido Sap	Dirección	Gerencia	Monto RDS
2356	30029033	Dir. de Mantto. de Infraestructura	Gcia. de Mantto. de Subestaciones	***

GNMS-432-19

Ingeniero

Fabio Alberto Peña Peña

Director Administrativo

Su Despacho

Vía: **Ing. Quiricio Valdez**

Director de Mantto. de Infraestructura

Distinguido Ing. Peña:

Cortésmente, solicitamos gestionar la compra de un (01) kit de partes y repuestos para máquina de lavado de aisladores por chorro de agua a alta presión, acuerdo a las especificaciones contenidas en la Ficha Técnica DMI-FSSEE-073, Versión 00, de fecha 02 de julio del 2019.

Con la adquisición de estos componentes garantizaremos la disponibilidad del equipo para la ejecución de los trabajos de mantenimiento en favor de la reducción de la Energía No Servida, como principal Indicador de Gestión de la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura.

Ítems	Descripción	Cantidad	Código de Ficha Técnica
001	Pistola (Spray Gun), Modelo: 785, Caudal: ≥ 48	02	DMI-FSSEE-073, Versión 00
002	Kit de repuesto para la pistola No.5251846	06	
003	Kit para sellos para la bomba No. K-668-11, Modelo: CP-4	04	
004	Vástagos de válvula No.15475	02	

Saludos cordiales,

Ing. Alexis Novas

Gerente Nacional de Mantto. de SS/EE


EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido: *[Firma]*

Fecha: 01/08/19 Hora: 3:49 PM

Anexos: Pedido SAP, Fichas Técnicas y correo de envío Fichas Técnicas en formato editable.

AN/ym]



Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)

TELEFONO: (809) 255-5555

FAX: (809) 255-5500

RNC-430-060887


Solicitud de Pedido

Número de Solicitud de Pedido/Fecha
30029033 / 31/07/2019

Solicitante: ANovas

Item	Material	Descripción	Cantidad Un		Fecha de Entrega		Planta	Ubicación
00010		Pistola, John Bean modelo: 785	2	C/U	14/08/2019		3100	3100
00020		Kit Repuesto de pistola No. 5251846	6	C/U	14/08/2019		3100	3100
00030		Kit Sellos de bomba, Waterous No. CP-4	4	C/U	14/08/2019		3100	3100
00040		Vástago de válvula No. 15475	2	C/U	14/08/2019		3100	3100





EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos Menores

FO-NP-013, Versión 01, Rev. 19 de marzo 2019

Código Referencia: DMI -FSSEE-073

SAP. 0030029033

Nombre del Requerimiento: Kit de partes y repuestos máquina de lavado de aisladores

Fecha de Emisión: 02/07/2019

Descripción

Se utilizarán en las pistolas de atomización de agua de la máquina de lavado de aisladores.

1) Características Técnicas

Unidad

Especificaciones

Pistola (Spray Gun) (suministro)

1.1	Pistola	c/u	2
1.2	Marca: John Bean		Requerido
1.3	Modelo: 785		Requerido
1.4	Caudal: ≥ 48	gpm	Requerido
1.5	Presión de operación: ≥ 800	psi	Requerido

Kit de repuesto para la pistola (repuestos)

2.1	Cantidad:	c/u	6
2.2	Número de parte kit de repuesto: 5251846		Requerido


Kit de sellos para la bomba (repuestos)

3.1	Sello (Packing replacement kit)	c/u	4
3.2	Marca: Waterous		Requerido
3.3	Modelo: CP-4		Requerido
3.4	Número de parte: K-668-11		Requerido

Vástago de válvula

4.1	Cantidad:	c/u	2
4.2	Número de parte kit de repuesto: 15475		Requerido

5) Imágenes de referencia

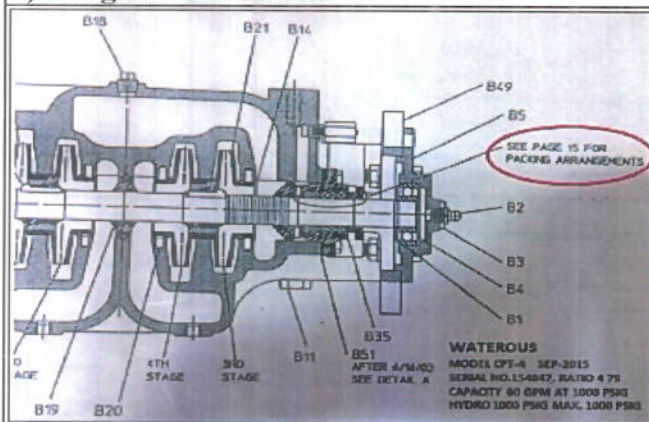

Notas:

Los materiales solicitados se utilizarán en la máquina de lavado de aisladores marca: Yiro.

Coordinador Oficina Técnica

Gerente Área Requerente





Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
Uniendo el país con energía

GERENCIA DE LOGÍSTICA Y COMPRAS
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE FONDOS

No. _____

Fecha: 21-8-19 Hora: _____

Documento de R.F.: G-MS-449-432-2019

Área Solicitante: G-MS

Bien o Servicio: Relé de sellado / pistola

Monto Estimado: B.D\$ 200,000.00

DESCRIPCION	SI	NO
Carta de Solicitud en Original:	☒	☐
Carta de Solicitud de Pedido:	☒	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐

OBJETALES	MONTO
<u>2656</u>	<u>200,000.00</u>

SOLICITADO POR: Ramon Ant. L

RECIBIDO POR: _____ HORA: _____